



JAK ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONYM DO SIECI GAZ-SYSTEM

Praktyczne informacje dla przyszłych klientów



GAZ-SYSTEM zarządza infrastrukturą przesyłową w sposób pozwalający na jej maksymalne wykorzystanie. Oznacza to, że w przypadku konieczności przyłączenia do sieci nowych źródeł, odbiorców końcowych, lub sieci innych przedsiębiorstw energetycznych, w pierwszej kolejności rozpatrywane jest przyłączenie do istniejących punktów wejścia lub wyjścia do systemu. Gdy jednak nie jest to technicznie możliwe, operator określa warunki przyłączenia do nowego fizycznego punktu, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci przesyłowej. Przy określaniu tych warunków uwzględniana jest lokalizacja obiektów przyłączanych do sieci przesyłowej oraz optymalizacja kosztów.

Jeśli instalacja, którą chcesz przyłączyć do infrastruktury GAZ-SYSTEM wymaga powstania nowego fizycznego punktu, sprawdź co powinieneś zrobić, aby skutecznie przejść przez proces przyłączania do sieci przesyłowej.



KTÓRE PODMIOTY MOGĄ ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONE DO SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM?



Dowiedz się więcej:

- [pkt 5.4.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej \(IRIESP\)](#),
- [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.](#)

Jeśli nie wiesz, czy możesz ubiegać się o przyłączenie do sieci:

- [złóż wniosek o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.](#)
- skontaktuj się z pracownikami **Działu Umów Przyłączeniowych**, do których kontakt znajdziesz na ostatniej stronie broszury.

Do sieci przesyłowej mogą być przyłączane instalacje gazowe instalacje, których moc przyłączeniowa odpowiada co najmniej 45 000 m³/h i które nie są przyłączone do sieci gazowej dystrybucyjnej. Ze spełnienia tego wymogu zwolniono wyłącznie instalacje, które służą do zasilania pojazdów paliwem gazowym.

Dokładna charakterystyka podmiotów, które mogą zostać przyłączone do sieci przesyłowej została opisana w rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Na tej podstawie wyróżniamy dwie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o przyłączenie do infrastruktury GAZ-SYSTEM:



ETAPY PROCESU PRZYŁĄCZANIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z PERSPEKTYWY KLIENTA – CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONYM DO INFRASTRUKTURY GAZ-SYSTEM?

Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

Aby wypełnić wniosek on-line, niezbędne jest zalogowanie się do [Systemu Wymiany Informacji \(SWI\)](#).

Jeśli posiadasz konto w SWI, [zaloguj się](#) używając swojego loginu i hasła.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w systemie, zarejestruj się poprzez ten [link](#).

Pamiętaj, aby oprócz wersji elektronicznej uzupełnić wniosek oraz załączniki w wersji papierowej i podpisane dokumenty przestać na adres:



Pion Rozwoju Rynku Gazu

Dział Umów Przyłączeniowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa



Dowiedz się więcej:

- [rodzaje wniosków o określenie warunków przyłączenia.](#)
- [instrukcje wypełniania wniosków.](#)
- [pkt 5.2 IRIESP.](#)

Jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą wykorzystywane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, [złóż wniosek o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.](#)

Poczekaj na weryfikację wniosku przez GAZ-SYSTEM

- Jeśli wniosek spełnia wymagania formalne, Operator przeprowadza analizę techniczną i ekonomiczną, w trakcie której ocenia, czy przyłączenie do sieci przesyłowej jest technicznie możliwe i uzasadnione ekonomicznie.
- W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w ciągu 7 dni od daty jego wpływu zostaniesz poproszony przez GAZ-SYSTEM o jego uzupełnienie lub skorygowanie we wskazanym terminie. Ten okres jednak nie może być krótszy niż 21 dni liczone od daty otrzymania wezwania do uzupełniania lub skorygowania wniosku. Pamiętaj, że jeśli nie dostarczysz poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.



Dowiedz się więcej:

- [pkt 5.3 IRIESP.](#)



- GAZ-SYSTEM poinformuje Cię o określeniu warunków przyłączenia lub braku możliwości przyłączenia do sieci w terminie nie dłuższym niż:

45 dni

od daty złożenia
poprawnej wersji wniosku

jeśli należysz do Podmiotów z grupy A
(podmioty odbierające paliwo gazowe)

60 dni

od daty złożenia
kompletnego wniosku

jeśli należysz do Podmiotów z grupy C
(zajmujesz się przesyłaniem, dystrybucją,
wytwarzaniem, przetwarzaniem,
wydobyciem lub magazynowaniem
paliwa gazowego oraz skraplaniem
lub regazyfikacją skroplonego gazu
ziemnego)

Zapoznaj się z warunkami przyłączenia określonymi przez GAZ-SYSTEM

Jeśli będą istniały techniczne i ekonomiczne podstawy do przyłączenia Twojej instalacji, otrzymasz warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, w których Operator określi, m.in.:

- miejsce przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametry techniczne,
- zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem do sieci gazowej,
- parametry techniczne przyłącza do sieci gazowej,
- grupę oraz podgrupę paliwa gazowego, która będzie wykorzystywana,
- minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego,
- wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania,
- moc przyłączeniową,
- charakterystykę dostarczania i odbioru, w tym minimalne i maksymalne godzinowe ilości i objętości paliwa gazowego oraz roczne ilości paliwa gazowego,
- miejsce dostawy oraz odbioru paliwa gazowego,
- miejsce rozgraniczenia własności systemu przesyłowego OSP i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego,
- wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej lub układu pomiarowego, rodzaju tego układu, a także telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjnej,
- przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego,
- cel wykorzystania paliwa gazowego,
- szacunkowe nakłady związane z realizacją przyłączenia.

**Dowiedz się więcej:**

- [pkt 5.3 IRIESP](#).

Po uzyskaniu warunków przyłączenia masz 2 lata na podpisanie umowy przyłączeniowej, o ile nie nastąpi zmiana warunków technicznych systemu przesyłowego (zgodnie z [pkt 5.4.7 oraz 5.4.2 IRIESP](#)).

Dodatkowo, jeśli chcesz przyłączyć instalację magazynową w otrzymanym dokumencie otrzymasz także warunki:

- pojemności czynnej instalacji magazynowej,
- przewidywanej charakterystyki pracy instalacji,
- minimalne i maksymalne godzinowe objętości i ilości paliwa gazowego oraz roczne ilości odbioru paliwa gazowego na potrzeby własne magazynu.

Podpisz umowę o przyłączenie

Jeśli uzyskałeś warunki przyłączenia do sieci, to w ciągu 27 dni od daty wydania warunków otrzymasz od GAZ-SYSTEM projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.

W umowie, którą podpiszesz z Operatorem zostaną określone, m.in.:

- prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego,
- moc przyłączeniowa i moc umowna w poszczególnych latach, do roku, w którym moc umowna osiągnie wartość mocy przyłączeniowej dla przyłączanego fizycznego punktu wejścia lub wyjścia,
- minimalne i maksymalne godzinowe objętości i ilości paliwa gazowego oraz roczne ilości paliwa gazowego przeznaczonego do dostawy lub odbioru,
- okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w [pkt 5.4.10.1 IRIESP](#) lub odstąpienie od umowy,
- termin realizacji przyłączenia,
- wysokość lub sposób określenia opłaty za przyłączenie oraz terminy płatności (więcej na ten temat w kolejnym rozdziale),
- miejsce rozgraniczenia własności sieci przesyłowej i instalacji lub sieci podmiotu przyłączanego,
- zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
- wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów,
- warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

**Dowiedz się więcej:**

- [pkt 5.3 IRIESP](#).

**Dowiedz się więcej:**

- [pkt 5.4 IRIESP](#).

Podpisanie umowy o przyłączenie oznacza podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie.

Jeśli podejmiesz decyzję o zmianie lokalizacji posadowienia stacji gazowej, to w tej sytuacji należy przekazać do GAZ-SYSTEM wniosek o zmianę lokalizacji punktu wyjścia zgodnie z [pkt 5.1.5. IRIESP](#). Jeśli Operator wyrazi zgodę, wówczas otrzymasz projekt umowy o przyłączenie uwzględniający zmianę lokalizacji punktu wyjścia zgodnie z pkt. 5.1.5. IRIESP.

Ponadto, w umowie zostaną określone:

- zapisy dotyczące utworzenia dodatkowych etatów dedykowanych wyłącznie do realizacji umowy o przyłączenie zgodnie z pkt. 5.1.5 IRIESP,
- zapisy dotyczące współpracy w zakresie komunikacji dot. przyłączenia,
- zapisy dotyczące koordynacji prac w zakresie realizacji przyłączenia (harmonogramy, raporty),
- klauzula ubezpieczeniowa.

Przed zawarciem umowy konieczne będzie przekazanie do GAZ-SYSTEM następujących dokumentów i zaświadczeń:

- dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzonej działalności - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wydruk komputerowy informacji o wpisie do KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), a w przypadku podmiotu nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy,
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, jeżeli prawo to nie wynika z treści dokumentu, o którym mowa powyżej.





ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI PRZYŁĄCZENIOWEJ Z PERSPEKTYWY OPERATORA JAKIE ZADANIA REALIZUJE GAZ-SYSTEM OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ DO ROZLICZENIA ZADANIA?

WARIANT 1

STANDARDOWY PROCES PRZYŁĄCZENIOWY REALIZACJA ZADANIA DO 36 MIESIĘCY



WARIANT 2

PROCES PRZYŁĄCZENIOWY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANĘ LOKALIZACJI STACJI (pkt 5.1.5. IRIESP) REALIZACJA ZADANIA DO 60 MIESIĘCY






RODZAJE ZABEZPIECZEŃ UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ – Z JAKICH ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY?

Załącznikiem do podpisanej umowy o przyłączenie będzie zabezpieczenie finansowe jej realizacji. Możesz skorzystać z trzech dostępnych opcji. Zobacz, który z poniższych wariantów jest dla Ciebie najbardziej optymalny:

RODZAJE ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

OPCJE DO WYBORU PRZEZ KLIENTA

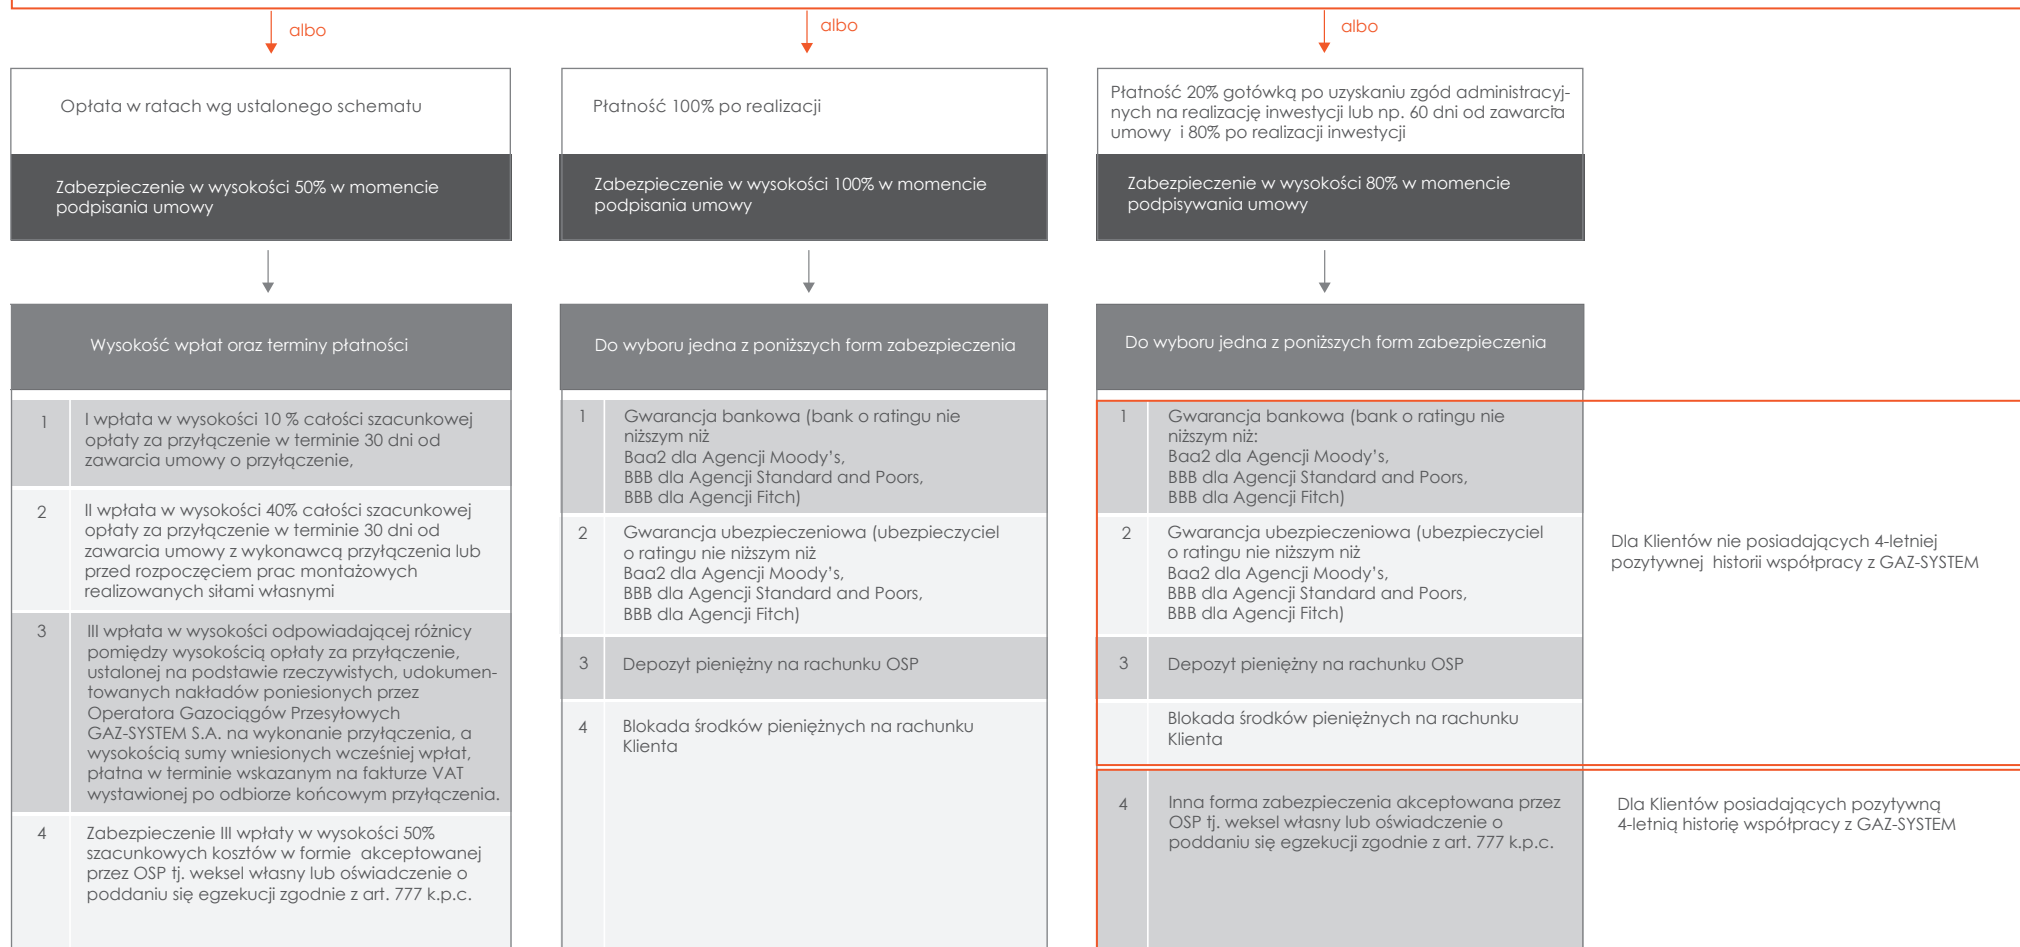




MAPA ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ - GDZIE MOGĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny plan inwestycyjny obejmujący rozbudowę i modernizację krajowego systemu przesyłowego oraz budowę połączeń integrujących z sąsiednimi rynkami. Celem tych działań jest stworzenie konkurencyjnego i zdyspersyfikowanego rynku gazu w regionie oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców.

Sprawdź na mapie, w którym miejscu znajduje się istniejąca lub planowana infrastruktura GAZ-SYSTEM, do której będziesz mógł przyłączyć nowy obiekt.

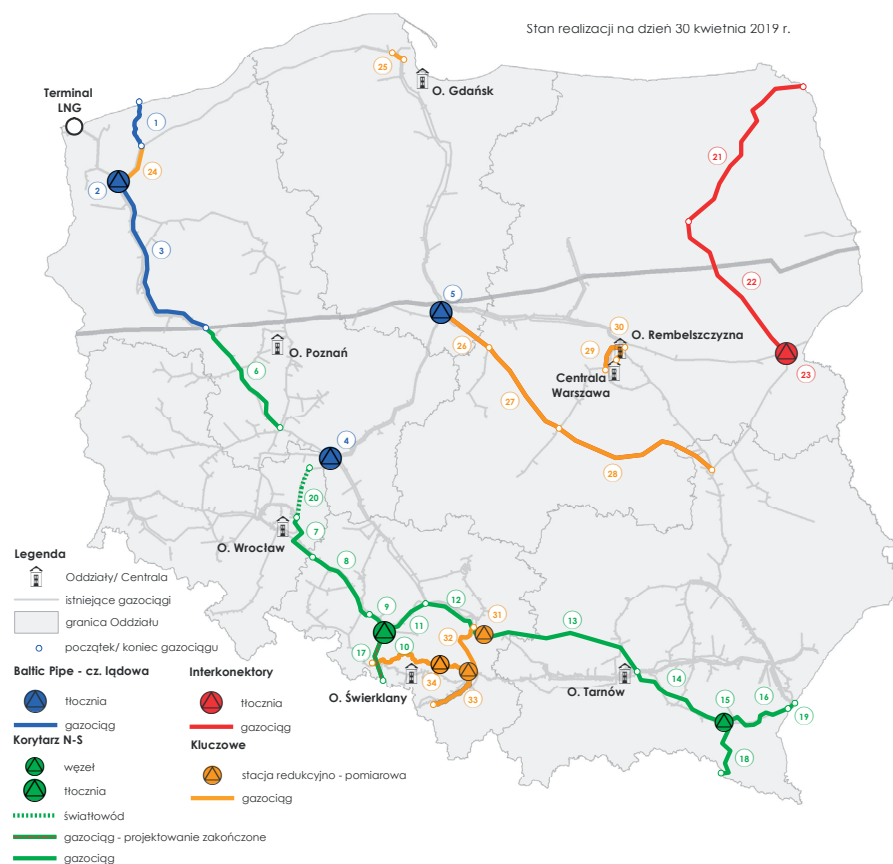

Program	Lp.	Nazwa inwestycji kluczowej obowiązującej w roku 2019	[km]	Faza
Baltic Pipe onshore	1	Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym DN=1000, L=do 85 km	do 85	projektowania
	2	Rozbudowa Tłoczni Goleniów moc = 25 MW	nd	projektowania
	3	Gazociąg Goleniów-Lwówek DN=1000, L=191 km	191	projektowania
	4	Budowa Tłoczni Odolanów moc = 30 MW	nd	projektowania
	5	Tłocznia Gustorzyn moc = 20 MW	nd	projektowania
Korytarz N-S	6	Gazociąg Lwówek - Odolanów (etap I Lwówek - Krobia) DN=1000, L=113,5 km	113,5	realizacji
	7	Gazociąg Zdzeszowice - Wrocław (odc. Brzeg - Żebice - Kielców) DN=1000, L=49km	49	realizacji
	8	Gazociąg Zdzeszowice - Wrocław (odc. Zdzeszowice - Brzeg) DN=1000, L=84 km	84	realizacji
	9	Gazociąg Zdzeszowice - Kędzierzyn Koźle DN=1000, L=17,4 km	17,4	realizacji
	10	Budowa Tłoczni Kędzierzyn moc = 23 MW	nd	realizacji
	11	Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn Koźle DN=1000, L=43,4 km	43,4	realizacji
	12	Gazociąg Tworóg - Tworzeń DN=1000, L=56 km	56	realizacji
	13	Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń DN=1000, L=168 km	168	przetargowa (WRB)
	14	Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola DN=1000, L=97,5 km	97,5	realizacji
	15	Budowa Tłoczni Strachocina etap I Węzeł	nd	przetargowa (WRB/ WNI)
	16	Gazociąg Hermanowice - Strachocina DN=700, L=72 km	72	realizacji
	17	Gazociąg Polska - Czechy DN=1000, L=52,5 km	52,5	projektowanie zakończone
	18	Gazociąg Polska - Słowacja DN=1000, L=59 km	61	1. projektowania (dokumentacja zamienna) 2. przetargowa (WRB)
	19	Gazociąg Polska - Ukraina (Hermanowice - Gr. Państwa) DN=1000, L=1,5 km	1,5	projektowania
	Razem		813,8	
Korytarz N-S powiązania	20	Światłowód Wierchowice-Czeszów-Kielców	-	gazociąg wybudowany, doprojektowanie światłowodu
Interkonektory	21	Gazociąg Polska - Litwa (Rudka Skroda - Gr. PL - LT) DN=700, L=185 km	185	projektowania
	22	Gazociąg Polska - Litwa (Holowczyce - Rudka Skroda) DN=700, L=153 km	158	projektowania
	23	Rozbudowa TG Holowczyce II do ciśnienia 8,4 Mpa	nd	projektowania
	Razem		343	
Kluczowe	24	Gazociąg Szczecin - Gdańsk (etap V Goleniów - Ploty) DN=700, L=41 km	41	realizacji
	25	Gazociąg Szczecin - Gdańsk (etap VI Reszki - Wiczlino) DN=700, L=8 km	8	projektowania
	26	Gazociąg Gustorzyn - Wrónów (etap I Gustorzyn - Leśniewice) DN=1000, L=60 km	60	projektowania
	27	Gazociąg Gustorzyn - Wrónów (etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka) DN=1000, L=100 km	100	projektowania
	28	Gazociąg Gustorzyn - Wrónów (etap III Rawa Mazowiecka - Wrónów) DN=1000, L=156 km	156	projektowania
	29	Gazociąg Rembelszczyna - Mory DN=700, L=29 km	29	projektowania
	30	Budowa przyłącza do obiektu Elektrociepłowni Żerań (PGNiG TERMIKA S.A.) DN=500, L=10 km	10	realizacji
	31	Systemowa Stacja Redukcyjno - Pomiarowa Tworzeń w rejonie m. Sławków (etap I)	nd	projektowania
	32	Gazociąg Oświęcim - Tworzeń wraz z Systemową Stacją Redukcyjno - Pomiarową Oświęcim (etap II) DN=700, L=50 km	50	projektowania
	33	Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim (etap III) DN=500, L=53 km	53	projektowania
	34	Gazociąg Racibórz - Oświęcim wraz z SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300, DN=700, L=110 km	110	projektowania
	Razem		617	



Pracownicy Działu Umów Przyłączeniowych chętnie
odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące
procesu przyłączania do sieci przesyłowej:

Liliana Białobrzaska

tel. 22 220 16 45

e-mail: liliana.bialobrzaska@gaz-system.pl

Agnieszka Fostacz

tel. 22 220 16 23

e-mail: agnieszka.fostacz@gaz-system.pl

Krzysztof Frajs

tel. 22 220 12 37

e-mail: krzysztof.frais@gaz-system.pl

Paulina Hejko

tel. 22 220 12 53

e-mail: paulina.hejko@gaz-system.pl

Adam Rudnicki

tel. 22 220 16 48

e-mail: adam.rudnicki@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00

www.gaz-system.pl

